

2013 k.j. 921/13
k 11.12.13

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvláště/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy vlastněné a provozované naší společností. Šířka ochranného pásma je uvedena v příloze. Tato šířka se vztahuje na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení. Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromy a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromů a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst.9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMŮV A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. PROSINCE TOHOTO ROKU.

Současně oznamujeme, že v následujícím období vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy JIZA s.r.o., pověřené společností ČEPS Invest, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace firma JIZA s.r.o., Chomutov, Husova 2218, PSČ 430 03, p. Jiří Zábrodský, tel. 603 537 185, e-mail j.zabrodsky@atlas.cz.

VYKĚŠENO DNE: 11. 12. 2013

SEZNAMU DNE: 27. 12. 2013


OBEC SVOVOVICE
294 75 Svoovice 166
okres Mladá Boleslav (2)

za ČEPS Invest, a.s.
na základě plné moci

JIZA s.r.o.

Jiří Zábrodský

jednatel


Husova 2218, 430 03 Chomutov
IČ: 25040774, DIČ: CZ25040774
474 682 403, mob.: 802 987 180

V Chomutově dne 7.12.2013


Příloha:

- 53. Orientační zakres vedení
- 54. Přehled dotčených parcel



Vedení	Ochranné pásmo (m)	Stožárové pole	Katastrální území	Číslo mapového listu	Číslo parcely KN
V 209/454	15/20	018-019	Sojovice	KMD	1259/4
V 209/454	15/20	018-019	Sojovice	KMD	771/1
V 209/454	15/20	018-019	Sojovice	KMD	771/9
V 209/454	15/20	018-019	Sojovice	KMD	809/30

1259/4
 -||-
 -||-
 ing. HANZL.

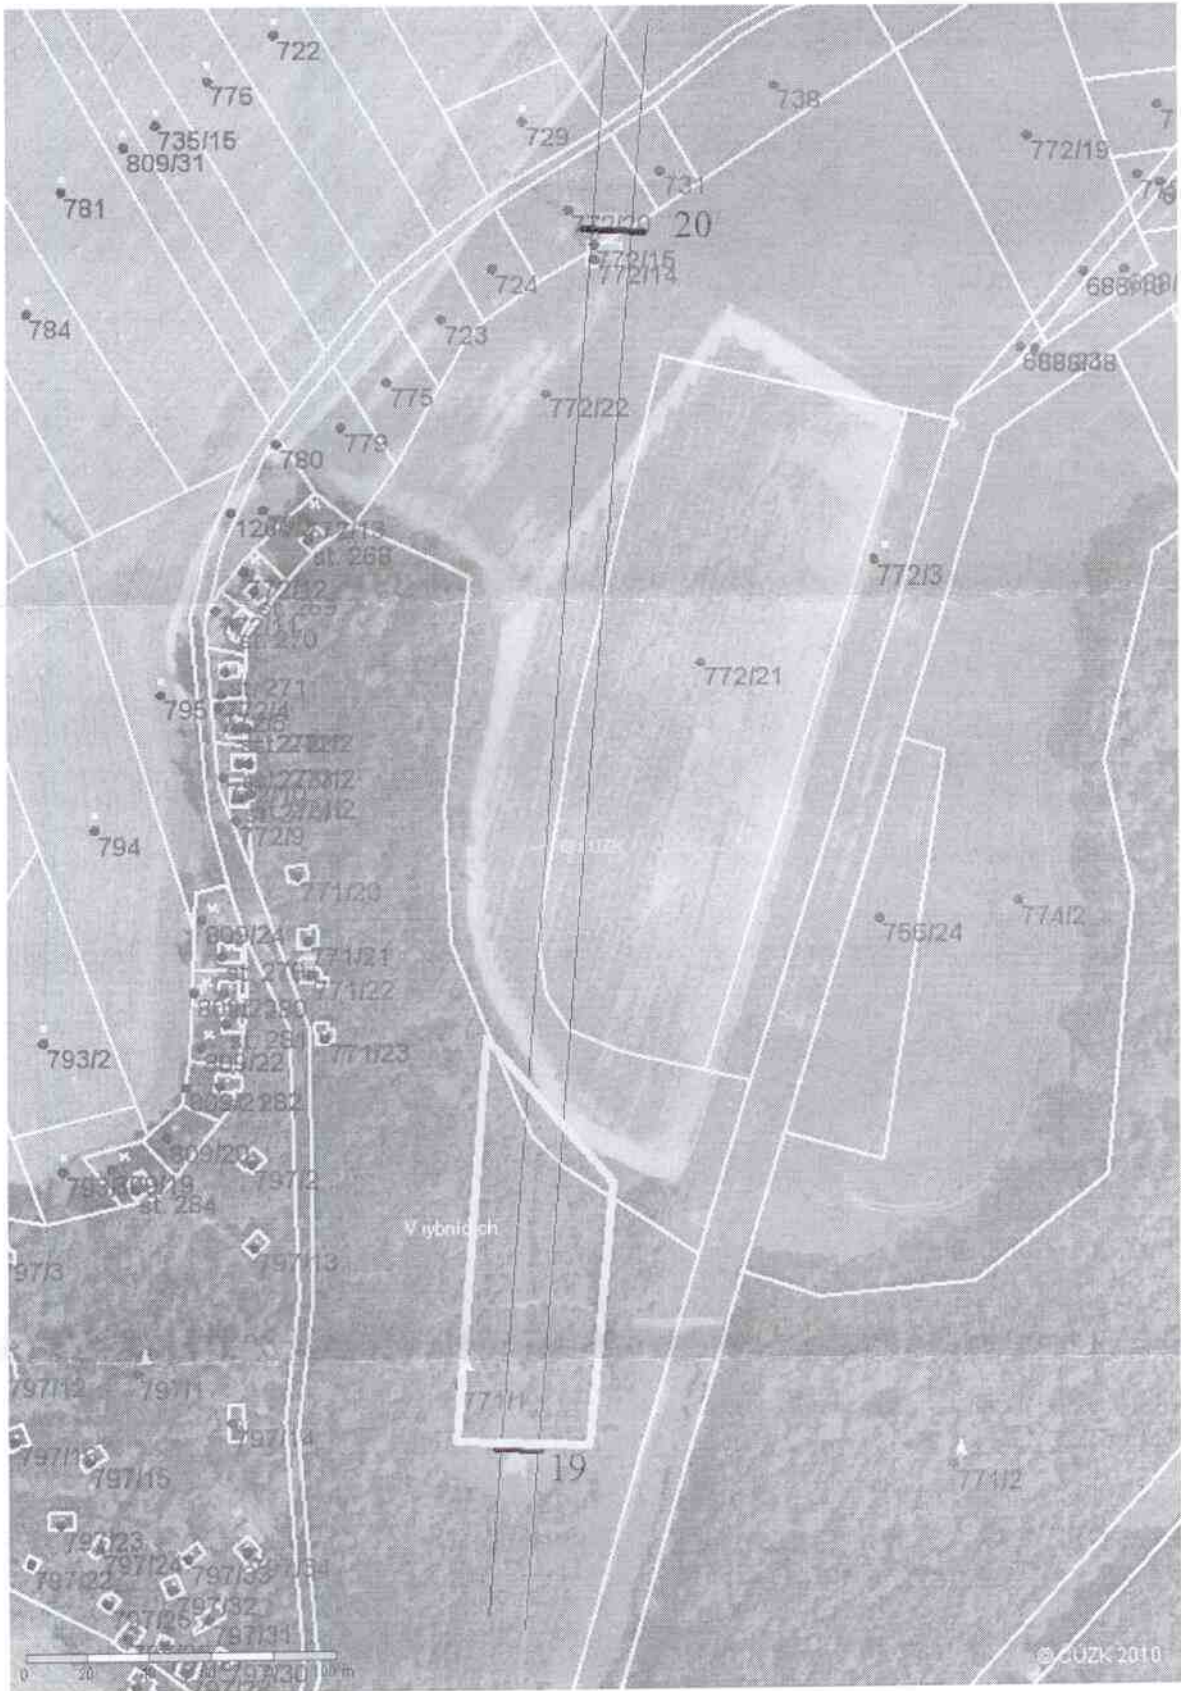

Vedení	Ochranné pásmo (m)	Stožárové pole	Katastrální území	Číslo mapového listu	Číslo parcely KN
V 209/454	15/20	019-020	Sojovice	KMD	771/1
V 209/454	15/20	019-020	Sojovice	KMD	772/22

*LESK ČR
19/11/2017*